

Piestartē zaļo enerģiju!



Misija

Nodrošināt Rīgu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi.

Vīzija

Veicināt centralizētās siltumapgādes attīstību un būt labākajam prakses paraugam Latvijā un Baltijā.

Mērķi

Palielināt centralizētās siltumapgādes konkurētspēju un nodrošināt patērētājiem kvalitatīvu servisa līmeni.

Panākt augstu siltumapgādes drošību, izmantojot modernas un efektīvas siltumapgādes tehnoloģijas.

Attīstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanā, veicot kurināmā diversifikāciju.

Vērtības

Pieejamība un atklātība – 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā esam pieejami klientiem pa bezmaksas klientu palīdzības tālruni 80000090. Esam atklāti un pretimnākoši, risinām saistošus jautājumus un veicinām pieredzes apmaiņu.

Atbildīga attieksme – rīdziniekiem nodrošinām drošu un kvalitatīvu siltumapgādi, uzņemamies personisku atbildību par ikvienu veicamo darbu. Darbinieki ir mūsu vērtība, kas godprātīgi pilda savus pienākumus.

Uzticamība – mēs pilnām dotos solījumus un darbojamies ilgtermiņā, tāpēc klienti un darbinieki uz mums var paļauties.

Efektīva ražošana – inovatīvu un efektīvu tehnoloģiju ieviešana, profesionāla pieeja, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.



AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: "Šī ir pirmā AS "RĪGAS SILTUMS" avīze. Ir noiets garš ceļš, lai tā šodien iegultu mūsu rokās! Izprastas darbinieku vēlmēs, par ko vēlaties runāt un uzziņāt, veikts Klientu noturības pētījums, lai izziņātu neskaidros jautājumus klientu vidū.

Avīzes izdošanai esam apzināti izvēlējušies šo periodu. Tas ir laiks, kad nododam ekspluatācijā apjomīgu zaļās enerģijas projektu siltumcentrālē "Zasulauks".

Mēs ejam vienā solī ar laiku un jaunākajām tehnoloģijām. Modernizācijas plāns un uzstādītie mērķi paredz šādu tempu

uzturēt arī nākotnē. Tas reizē ir izaicinājums un reizē arī vienreizēja iespēja būt notikumu un sasniegumu epicentrā.

AS "RĪGAS SILTUMS" akcionāri arī šogad lēma peļņu novirzīt uzņēmuma attīstībai. Mums kā vadībai tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo varam turpināt strādāt pie mūsu konkurētspējas un pakalpojumu drošības paaugstināšanas.

Mūsu attīstība vērsta ilgtspējas un zaļās enerģijas virzienā, ieviešot saimnieciski izdevīgus risinājumus ražošanā: aprīkojot siltumcentrāles "Vecmīlgrāvis" biokurināmā katlu ar dūmgāzu kondensatoru, Ziepniekkalna siltumavotā iecerēts uzstādīt kondensācijas ekono-

maizerus, bet Daugavgrīvā plānojam uzstādīt biokurināmā ūdenssildāmo katlu. Viennozīmīgi turpināsim darbu pie siltuma zudumu samazināšanas programmas, efektīvi izmantojot jaunākās izpētes metodes, lai atklātu siltumtiklu posmus ar vislielākajiem siltuma zudumiem un rekonstrukcijā pieliecot materiālus, tehnoloģijas, kas līdz minimumam samazina zudumus.

Vienoti mērķi, savstarpēja sadarbība, godīgums, uzticība un sapratne ir mūsu veiksmes atslēga!

Es ticu, ka kopā mums izdosies!"

Aizvadīta aktīvā apkures sezona Rīgā



AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: "Aizvadītā apkures sezona Rīgā nav bijusi pati garākā pēdējo gadu laikā. Tā ilga 194 dienas un vidējā āra gaisa temperatūra bija -0,3 grādi (minus nulle komats trīs grādi). Šogad bija netipiski auksts marts un aprīlis, kas daudziem radīja nepatīkamus mirkļus, kad liekas, ka pavasaris jau ir pie durvīm, bet joprojām ir auksts.

Agrāk apkure tika atslēgta, ja vidējā diennakts temperatūra trīs dienas pēc kārtas bija augstāka par plus astoņiem grādiem. Šobrīd lēmumu par apkures atslēgšanu/pieslēgšanu var pieņemt namu īpašnieks vai apsaimniekotājs, ņemot vērā iedzīvotāju vairākuma viedokli.

Izvērtējot sezonu, secinām, ka aizvien plašāk apsaimniekotāji izmanto automatizēto individuālo siltummezglu iespējas, kas ir izbūvēti teju 100% namu.

Šajā sezonā paralēli siltumenerģijas ražošanai, darbinieki aktīvi apguva un ieviesa jaunākās tehnoloģijas."



AS "RĪGAS SILTUMS" valdes loceklis Raivis Elliņš: "Uzņēmuma peļņa tiek investēta arī siltumavotu attīstībā, ieviešot modernas tehnoloģijas, tā

palielinot zaļās enerģijas avotu un uzlabojot to darbības efektivitāti. Šobrīd siltumcentrālē Ziepiņkalns ir izbūvēts lielākais biokurināmā koģenerācijas energobloks Latvijā, kas pieslēgts centralizētai siltumapgādei, kur kā kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda. Jau maijā siltumcentrālē "Zasulauks" noslēdzas biokurināmā katlumājas izbūves projekts. Īstenojot siltumcentrāļu "Ziepi-



niekkalns" un "Zasulauks" modernizāciju, plānotais atjaunojamo energoresursu īpatsvars uzņēmuma kurināmā bilanci pārsniegs 20%. Šie zaļie attīstības projekti jau tuvākajā nākotnē ļaus samazināt siltumenerģijas tarifu Rīgā vidēji par 3%."



AS "RĪGAS SILTUMS" valdes loceklis Uģis Osis: "Mūsu siltumapgādes infrastruktūra

ir teju 900 km, no kuriem 74% pieder akciju sabiedrībai. Ik gadu ieguldām finanses un darbu, lai rīdnieki neredzētu zaļojošu zāli virs siltumtīkliem. Šī sezona nav izņēmums. Mēs savlaicīgi plānojam svarīgāko siltumtīklu posmu remontdarbus, lai pēc klientu pieprasījuma rudenī mēs būtu gatavi uzsākt nākamo apkures sezonu. Plānojot siltumtīklu remontdarbus, galvenais ir, lai šo darbu izpildes rezultātā tiktu paaugstināta centralizētās siltumapgādes drošība, samazināts atslēgumu ilgums, tiktu nodrošināta siltumtīklu darbība un samazināti siltumenerģijas zu-

neģuļam uz padarītā lauriem, bet turpinām iesāktos darbus. Šeit paldies jāsaka akcionāriem, kuri peļņu novirza attīstībā – tostarp siltuma zudumu samazināšanas pasākumos!"

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: "Esam pateicīgi mūsu klientiem – apsaimniekotājiem un ēku īpašniekiem, kuru pārraudzībā ir desmitiem un simtiem namu, kas neraugoties uz sarežģīto finansiālo situāciju, ir patērējušas siltumenerģiju atbilstoši savām finansiālajām iespējām un spējuši norēķināties par saņemto pakalpojumu.

dumi pārvaldē. Kopumā šogad plānots rekonstruēt 11,75 km siltumtīklu. Lielākie siltumtīklu rekonstrukcijas darbi paredzēti Rušonu, Prūšu, A.Čaka un Eksporta ielās.

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumtīklu tehnisko stāvokli var novērtēt, kā apmierinošu. Par siltumtīklos veikto pasākumu lietderību liecina fakts, ka no 1996.gada līdz 2012.gadam, siltuma zudumi ir samazināti no 20% līdz 13%. Siltuma zudumi kopā ir samazināti aptuveni 2,5 reizes. Izvērtējot samazinājuma apjomus varam konstatēt, ka, piemēram, ar šo daudzumu, iespējams, visu gadu apkurināt tādas pilsētas kā Rēzekni, Jēkabpili, Jūrmalu, Jelgavu un Ventspili kopā. Protams, mēs

Klienti kopumā uz maiju mums parādā bija 13,9 miljonus latu. Ceram, ka vasaras laikā klientiem izdosies veikt visus nepieciešamos maksājumus, jo, lai veiksmīgi uzsāktu nākamo apkures sezonu, parādiem jābūt nomaksātiem.

Jau janvārī esam iesnieguši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā jauno siltuma tarifu projektu. Prognozējam, ka jūlijā varētu stāties spēkā samazinātais siltuma tarifs un siltuma cena varētu samazināties uz 41,65 Ls/MWh (bez PVN) pie pašreizējās gāzes cenas.

Rīdniekiem nākamajā apkures sezonā, ja vien strauji nemainīsies kurināmā izmaksas, būs zemāka siltuma cena!"



AS "RĪGAS SILTUMS" padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko un valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis stādot liepas SC "Ziepniekkalns"

AS "RĪGAS SILTUMS" padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko: "Aktīvi, mērķtiecīgi un tālredzīgi, tā esam strādājuši visu šo gadu. Jaunākās siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas, kas ir kļuvušas par mūsu ikdienu, siltumtīklu noplūžu vietu izpēti ar aerotermogrāfijas palīdzību, attālināta klientu objektu siltuma patēriņa nolasīšana, klientu centra izveide un citas realizētās aktivitātes nav pašmērķis. Tā ir ikdienas nepieciešamība, lai mēs spētu rīdziniekiem piedāvāt aizvien kvalitatīvāku pakalpojumu.

Jau pirms vairākiem gadiem uzsākot darbu padomē sadarbībā ar uzņēmuma valdi, sapratām, ka kurināmā dažādošana un efektivitātes rādītāju paaugstināšana ir viena no reālākajām iespējām noturēt siltuma cenu un pat samazināt to, neskatoties uz kurināmo resursu sadārdzināšanos.

Sasniegtais pierāda, ka nesam kļūdušies un ejam pareizajā virzienā.

Februārī atklājām biokurināmā koģenerācijas staciju Ziepniekkalnā, maijā – zaļā kurināmā katlumāju Zasulaukā. Šo projektu rezultātā ir iesniegts siltuma tarifu projekta samazinājums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Tā mēs rīdziniekiem

tu izmantoti maksimāli. To ir izdevies realizēt, ražošanas efektivitātes rādītāji Zasulauka katlumājā sasniedz teju 100%, bet izmešu daudzums minimāls.

Turpinām samazināt siltuma zudumus. Nav viegli, īpaši tādēļ, ka pasaulē nav tādu tehnoloģisku risinājumu, kas

Jau pirms vairākiem gadiem uzsākot darbu padomē sadarbībā ar uzņēmuma valdi, sapratām, ka kurināmā dažādošana un efektivitātes rādītāju paaugstināšana ir viena no reālākajām iespējām noturēt siltuma cenu un pat samazināt to, neskatoties uz kurināmo resursu sadārdzināšanos.

spēsīm nodrošināt, nedaudz, bet zemāku siltuma cenu jau nākamajā apkures sezonā!

Uzliktā latīņa ir augsta. Nepietiek, ka ražojam lētāk, vai diversificējam kurināmo. Strādājam tā, lai tas patiešām būtu zaļi un saimnieciski izdevīgi – lai, sadedzinot kurināmo, atmosfērā nonāktu pēc iespējas mazāk izmešu un kurināmā resursi tik-

nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu bez zudumiem. Kopš 1996.gada siltuma zudumi samazināti 2,5 reizes, ir nomainīti, izbūvēti vai optimizēti 359 km siltumtīklu, kas ir aptuveni 53% no AS "RĪGAS SILTUMS" piederošiem siltumtīkliem. Tiesa, siltumtrasēs vēl darām daudz, lai tās pilnībā sakārtotu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas

un materiālus, bet uzņēmuma darbinieki strādā ar lielu atbildību un profesionalitāti, lai pēc iespējas ātrāk veiktu šo uzdevumu. Šogad plānojam rekonstruēt teju 12 km siltumtīklu.

Klientu komforts un ērtības, kā arī komunikācijas uzlabošana ir un būs viena no mūsu prioritātēm. Ieviešot attālināto siltumenerģijas uzskaiti, kas sadzīvē nozīmē, ka klientiem pirmajos datumos noteiktā laikā vairs nav jāatliek visi savi darbi, lai veiktu siltumenerģijas uzskaiti siltummezglā, jāsūta nolasītie dati akciju sabiedrībai un jāuztraucas, vai viss pareizi un precīzi nofiksēts. Tagad to veic tehnoloģisko sistēmu kopums, kas arī automātiski datus nosūta AS "RĪGAS SILTUMS" sistēmā.

Veiksmīgākai savstarpējai sarunai šogad atklāts Rīgas Klientu centrs, kurā arī siltumapgādes uzņēmuma darbinieki sniedz savus pakalpojumus vienviet ar pārējiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem.

Paveikts ir daudz, bet priekšā vēl daudz izaicinājumu. Viena no uzņēmuma vērtībām ir tās darbinieki, kas godprātīgi un profesionāli pilda savus pienākumus un uzņemas personisku atbildību par ikvienu veicamo darbu.

Paldies visiem AS "RĪGAS SILTUMS" darbiniekiem par ieguldījumu uzņēmuma attīstības un darbības mērķu sasniegšanā, turpināsīm strādāt kopā un realizēt iesāktos.

“Zaļā” koģenerācija Rīgā: februārī atklāta siltumcentrāles “Ziepniekkalns” biokurināmā koģenerācijas stacija

2013.gada 28.februārī Rīgā, Tiraines ielā 5a, piedaloties AS “RĪGAS SILTUMS” atbildīgajām amatpersonām, Rīgas domes un Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, kā arī projekta realizācijas ģenerālmērniekam SIA “Energoremonts Rīga”, svinīgi tika atklāta jaunā siltumcentrāles (SC) “Ziepniekkalns” biokurināmā koģenerācijas stacija.

Tas ir viens no nozīmīgākajiem AS “RĪGAS SILTUMS” avotu modernizācijas un rekonstrukcijas projektiem ar mērķi diversificēt energoresursus un samazināt dabasgāzes īpatsvaru Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes primāro energoresursu bilanci.

Šobrīd jaunā koģenerācijas stacija ir Latvijā lielākā “zaļās” koģenerācijas siltumcentrāle ar siltuma jaudu – 22 MW. Šāds siltuma jaudas apjoms ir pilnībā pietiekams, lai nodrošinātu Ziepniekkalna mikrorajona vasaras perioda siltumslodzi, pieslēdzot dabasgāzes katlus tikai apkures sezonas periodā, ja ir zema āra gaisa temperatūra.

Savukārt jaunās biokurināmā koģenerācijas stacijas tvaika turbīna ar elektrisko jaudu līdz 4 MW ir lielākā elektroenerģijas ražošanas iekārta, kas uzstādīta kādā no AS “RĪGAS SILTUMS” īpašumā esošajiem enerģijas ģenerācijas avotiem un kuras darbībai tiek izmantota koksnes biomasa (šķelda). Šī iekārta nodrošinās gan siltumcentrāles elektroenerģijas pašpatēriņu, gan arī, saskaņā ar obligātā elektrības iepirkuma līgumu, nodos elektroenerģiju pārpalikumu AS “Latvenergo”.



SIA “Energoremonts Rīga” valdes priekšsēdētājs Ivars Vilnītis (no kreisās), Ekonomikas ministrijas Parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepanenko, AS “RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis un AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs



Siltumcentrāle “Ziepniekkalns”

SC “Ziepniekkalns” biokurināmā koģenerācijas stacijas nodošana ekspluatācijā ir tikai viens posms vērienīgā AER (atjaunīgo energoresursu) avotu izbūves programmā, ko jau vairāk nekā pirms pieciem gadiem izstrādājis Rīgas pilsētas siltumapgādes uzņēmums. Saskaņā ar šo Rīgas perifēro siltumenerģijas ražošanas avotu rekonstrukcijas programmu vēl šā gada maijā SC “Zasulauks” plānots nodot ekspluatācijā biokurināmā ūdenssildāmo katlu (20 MW).

Tāpat AER īpatsvara palielināšanai “RĪGAS SILTUMA” primāro energoresursu bilanci paredzēta arī trešā nozīmīgā AER ģenerācijas SC izveide Pārdaugavā, noslēdzot siltumcentrāles “Daugavgrīva” rekonstrukciju. Šis projekts va-

rētu tikt realizēts tuvāko gadu laikā.

SC “Daugavgrīva” tiks uzstādīts biokurināmā ūdenssildāmais katls ar siltuma jaudu 5 MW un dūmgāzu kondensators, kas nodrošinās augstu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti.

Uzstādot biokurināmā katlu, siltumcentrālē “Daugavgrīva” atjaunīgo energoresursu izmantošanas īpatsvars tiks palielināts no 55% līdz 84%. Katls būs aprīkots ar atsevišķu siltuma uzskaiti.

Runājot par Rīgas centralizēto siltumapgādes avotu diversifikācijas procesu, pēc būtības jāmin arī jau iepriekš realizētie “zaļie” projekti, kas neattiecas uz koģenerācijas sfēru. Viens no redzamākajiem šāda veida projektiem tika realizēts Vecmīlgrāvī laikposmā



Šķeldas pieņemšanas mezgls

no 2008.–2010.gadam un attiecās uz SC "Vecmīlgrāvis" pārbūvi – tur uzstādīja divus jaunus 7 MW jaudas biokurināmā katlus. Rekonstruētā siltumcentrālē, kuras teritorijā uzbūvēta jauna biokurināmā katlumāja ar summāro jaudu 14 MW, tika atklāta 2010.gada 26.oktobrī. Tā kā abu jauno centralizētās siltumapgādes katlu darbināšanai tiek izmantota koksnes biomasas – konkrēti, šķelda, biokurināmā īpatsvars AS "RĪGAS SILTUMS" kurināmā bilancē pēc SC "Vecmīlgrāvis" rekonstrukcijas palielinājās vairāk nekā divas reizes.

Šā gada 28.februārī atklāto siltumcentrālēs "Ziepiņkalns" biokurinama koģenerācijas staciju var dēvēt par pēdējā laika vērienīgāko AS "RĪGAS SILTUMS" investīciju projektu, kura kopējās izmaksas mērāmas 11 miljonos latu. No tiem apmēram 3,5 miljoni latu nākuši kā līdzfinansējums projekta atbalstam no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.

Jaunās tvaika cikla koģenerācijas stacijas darbību nodrošina trīs galvenās tehniskās iekārtas: biokurināmā tvaika katls "Wellons" ar ražību 25 t tvaika/h un pārkarsēta tvaika spiedienu 40 bar, tvaika temperatūru 450 °C un slodzes diapazonu 20–100%; "Siemens" SST-110 tvaika turboģenerators ar elektrisko jaudu 4 MW, divkorpusu tvaika turbīnu un sinhrono ģeneratoru; "Clean Air Technologies" dūmgāzu kondensators, kas izmantojams dūmgāzu siltuma utilizācijai.

Stacijas darbības rezultātā atmosfērā nonākošo dūmgāzu saturs atbilst visstingrākajām

prasībām – oglekļa oksīda, slāpekļa oksīdu un cieto daļiņu saturs pēc faktiskajiem mērījumiem ir vairākkārt zemāks par MK noteikumos un A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā paredzētajām robežvērtībām.

ekspluatācija normālā režīmā iespējama pilnīgi autonomi – bez cilvēka iejaukšanās. Un tikai ārkārtas gadījumā, piemēram, kādas iekārtas avārijas atslēguma gadījumā, kad iekārtu nav iespējams "restartēt" attālināti, nepieciešama tehnisko darbinieku klātbūtne problēmu novēršanai. Automatizēts ir arī šķeldas padeves process. Savukārt stacijas ekspluatācijas efektivitāte (summārais lietderības koeficients lēsts līdz 97%) esot cieši saistīta ar inovatīvo un augsti efektīvo kurināmā sadedzināšanas tehnoloģiju, kas ieviesta un aprobēta SC "Ziepiņkalns", – koksnes biomasas sadedzināšanu augstā temperatūrā, nodrošinot tās vienmērīgu sajaukšanos ar gaisu. Tādējādi degšanas process esot vienmērīgāks un siltumenerģijas atdeve – augstāka.

Realizējot AER ģenerācijas projektus SC "Ziepiņkalns" un "Zasulauks", atjaunīgo energoresursu īpatsvars "RĪGAS SILTUMS" primāro energoresursu bilancē pārsniegs 20%, savukārt SC "Ziepiņkalns" biokurināmā koģenerācijas energobloka projekta atmaksāšanās periods lēsts trīs, četrus gadu laikā.

Stacija ir pilnībā automatizēta – iekārtu salāgošanas automātika un tai atbilstošie protokoli ieregulēti tā, ka stacijas

Lai simboliski un vienlaikus arī uzskatāmi iezīmētu jaunās siltumcentrālēs pienesumu Rīgas centralizētās siltumap-

gādes "zaļajā" daļā, tā svinīgās atklāšanas pasākuma laikā tika iedarbināts displejs, uz kura izgaismojās "zaļās megavattstundas", ko saražo ne tikai SC "Ziepiņkalns" jaunā biokurināmā koģenerācijas stacija, bet arī viss "RĪGAS SILTUMS" kopumā. Šajā kontekstā lietderīgi atgādināt, ka kopš dibināšanas uzņēmums no biokurināmā saražojis vairāk nekā 600 000 MW "zaļās" siltumenerģijas, bet jaunā energobloka iekārtu regulēšanas un palaišanas procesā vien saražotas jau 4293 MWh enerģijas no AER.

Stacijas atklāšanā klātesošos uzrunāja gan AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis, gan uzņēmuma akcionāru – Rīgas domes un LR Ekonomikas ministrijas pārstāvji.

Ar apsveikuma vārdiem pie kompānijas vērsās arī "Latvijas Siltumuzņēmumu asociācijas" prezidents Leons Žutauts.

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis, vērsties pie pasākuma viesiem, akcentēja gan projekta lomu Rīgas siltumapgādes sistēmas modernizācijā un primāro energoresursu diversifikācijā, gan arī tā sociālo nozīmīgumu, sakot, ka "rīdnieki, pateicoties šī projekta īstenošanai, iegūs mazākus apkures rēķinus, savukārt uzņēmums iegūs jaunus tehnoloģijas ar augstu efektivitāti, un būtiskais šķeldas patēriņa pie-



Tvaika katls (skats no augšējā laukuma)



Tvaika turboģenerators

augums būs ieguvums Latvijas tautsaimniecībai."

Savā uzrunā N. Talcis vairākkārt norādīja: jaunie "zaļās" koģenerācijas projekti nav vērtīgi tikai uz augstas efektivitātes AER koģenerācijas ieviešanu Rīgā kā uzņēmuma tehnisko stratēģisko mērķi – šī mērķa nospraušanai ir arī dublējošā sociālā funkcija, kas vērsta uz visu Rīgas centralizētās siltumapgādes sistēmas klientu labumu. Proti, AER koģenerācijas projektiem vajadzētu palīdzēt samazināt finanšu slogu, kas gulstas uz galapatērētājiem – visiem Rīgas centralizēti piegādātās siltumenerģijas lietotājiem. 2012./2013.gada apkures sezona daudziem no viņiem nesusi ļoti nepatīkamus pārsteigumus, siltumenerģi-

jas izmaksu jomā, taču jaunais energobloks ļaus uzņēmumam samazināt siltumenerģijas tarifus. Arī nākamie projekti ir vērtīgi uz to, lai samazinātu patērētās siltumenerģijas izmaksas rīdziniekiem.

Arī AS "RĪGAS SILTUMS" padomes priekšsēdētāja Vjačeslava Stepaņenko un Rīgas domes kā "Rīgas siltuma" akcionāra pārstāvja Andra Amerika uzruna akcentēja sociālos aspektus. V. Stepaņenko uzsvēra, ka, pateicoties šim "zaļās enerģijas" projektam un siltumcentrālēs "Zasulauks" modernizācijai, jau ir sagatavots un iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā jauns siltumenerģijas tarifs, kas ir par 3% zemāks nekā patlaban spēkā esošais.

Savukārt LR Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis norādīja uz citu, visai interesantu, bet arī ar sociālo funkciju saistītu aspektu: normāla akcionāru prasība pret uzņēmumu, viņaprāt, būtu uzņēmuma apgrozījuma pieaugums katru gadu, taču "RĪGAS SILTUMS" esot izņēmums, uz kuru šī merkantilā aksioma neattiecas tik absolūtā izpratnē. Pēc viņa vārdiem, labāks rādītājs ir apgrozījuma samazinājums, jo tas nozīmē zemākus rēķinus patērētājiem un efektīvāku siltumapgādes sistēmas darbību Rīgas pilsētā kopumā.

SC "Ziepniekkalns" biokurināmā koģenerācijas stacijas atklāšanas pasākuma oficiālās daļas nobeigumā tika parakstīts arī labas sadarbības sertifikāts starp AS "RĪGAS SILTUMS" un būvnieka SIA "Energoremonts Rīga" pārstāvjiem, tādējādi simboliski noslēdzot vērienīgā projekta realizāciju.

Realizējot AER ģenerācijas projektus SC "Ziepniekkalns" un "Zasulauks", atjaunīgo energoresursu īpatsvars "RĪGAS SILTUMS" primāro energoresursu bilanci pārsniegs 20%, savukārt SC "Ziepniekkalns" biokurināmā koģenerācijas energobloka projekta atmaksāšanās periods lēsts trīs, četrus gadus laikā. Ik gadu jaunajā

energoblokā paredzēts saražot 90 800 MWh un nodot tīklā 17 765 MWh, tērējot tādējādi ap 130 000 beramo m³ koksnes šķeldas. Ja jaunais energobloks tiktu izbūvēts dabasgāzes ģenerācijai, tad tā patērētā būtu ap 12 000 m³ dabasgāzes/gadā, ko tagad uzņēmums "piepluso" vispārējam Latvijas dabasgāzes patēriņa samazinājumā.

AS "RĪGAS SILTUMS" biokurināmā izmantošanas īpatsvars 2013./2014.gadā enerģijas ražošanas siltumcentrālēs pieaugs līdz 20,4%, no kuriem 6,3% veidos siltumcentrālē "Zasulauks", 6,7% – siltumcentrālē "Ziepniekkalns", 4,9% – siltumcentrālē "Vecmīlgrāvis", 2,5% – siltumcentrālē "Daugavgrīva".

Visās "RĪGAS SILTUMS" AER ģenerācijas siltumcentrālēs šogad paredzēts izmantot 244 938 beramos kubikmetrus šķeldas, bet nākamgad šis apjoms, uz jauno projektu rēķina, varētu pieaugt pat līdz 413 258 beramiem kubikmetriem. Salīdzinājumam jānorāda, ka pērn Rīgas pilsētas siltumenerģijas nodrošinājumam tika izmantoti vien 130 613 berami kubikmetri šķeldas, biokurināmā katlu darbības efektivitātei 2011./2012.gada apkures sezonā sasniedzot 82,43%.

RS

Maijā atklāta kārtējā zaļās enerģijas siltumcentrālē "Zasulauks"

2013.gada 27.maijā atklājam modernizēto siltumcentrāli "Zasulauks". Siltumcentrālē uzstādīts biokurināmā katls ar siltuma jaudu 20 megavati, kā arī modernas dūmgāzu attīrīšanas iekārtas. Pateicoties tām līdz minimumam ierobežota kaitīgo izmešu nonākšana atmosfērā. Kā kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda, ko uzņēmums iepērk no vietējiem ražotājiem.

Biokurināmā sadedzināšanas process notiek verdošā slānī, tādējādi palielinot siltum-

centrālēs darbības efektivitāti. Centralizētā siltumapgādes sistēmā šādas tehnoloģijas Latvijā tiek izmantotas pirmo reizi. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, siltumcentrālē "Zasulauks" var izmantot dažādas kvalitātes šķeldu, kas būtiski samazina izmaksas. Siltumcentrālē darbojas ar augstu automatizācijas pakāpi gan katla un palīgiekārtu, gan kurināmā noliktava darbojas bez pastāvīga apkalpojošā personāla, kas ievērojami palielina siltumcentrāles drošību.



Biokurināmā katlumāja SC "Zasulauks"

Izmantojot vietējo kurināmo, tiek veicināta reģionālā tautsaimniecības attīstība. Projekta īstenošanas rezultā-

tā samazināsies atkarība no importētā kurināmā dabasgāzes.

RS

Rīgas pilsētas siltumtīkli

Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ap 900 kilometri, no kuriem 74% atrodas AS "RĪGAS SILTUMS" īpašumā.

AS "RĪGAS SILTUMS" siltuma zudumu samazināšanai pievērš ļoti lielu uzmanību, ieguldot apjomīgas investīcijas, lai tos minimizētu.

Neraugoties uz veiktajiem renovācijas darbiem un ieguldītajām investīcijām, siltumenerģijas zudumi siltumtīklos

stāvokli var novērtēt, kā apmierinošu. Par siltumtīklos veikto pasākumu lietderību liecina fakts, ka no 1996.gada līdz 2012.gadam, siltuma zudumi ir samazināti no 20% līdz 13%. Siltuma zudumi kopā ir samazināti aptuveni 2,5 reizes vai par 667 tūkst. MWh. Tas ir apjoms, ar kuru iespējams visu gadu apkurināt tādas pilsētas kā Rēzekni, Jēkabpili, Jūrmalu, Jelgavu un Ventspili kopā.

kur stāvoklis ir viskritiskākais. Uzņēmuma speciālisti, izmanto siltumtīklu tehniskā stāvokļa diagnostikas metodes (hidrauliskās pārbaudes, pārbaudes uz

vizuālā apskate, aerotermogrāfija, kontrolrakumi).

Liels kopējais siltumtīklu garums, to funkcionēšanas un ekspluatācijas īpatnības rada

No 1996.gada līdz 2012.gadam ir nomaiņīti, izbūvēti un veikta optimizācija 359 km siltumtīklu, kas ir aptuveni 53% no AS "RĪGAS SILTUMS" 679 km piederošiem siltumtīkliem.



AS "RĪGAS SILTUMS" valdes loceklis Uģis Osis

pastāv, jo diemžēl pasaulē nav tādu tehnoloģiju un pārvades sistēmu, kas 100% novērst siltumenerģijas zudumus.

No siltumtīklu ierakšanas dziļuma ir atkarīgs, vai siltuma zudumus ir iespējams redzēt uz zemes virsmas, vai nē. Vietās, kur gruntsūdeņi ir augsti, siltumtīkli tiek ierakti salīdzinoši sekli, tādējādi sniega sega tur nokūst daudz ātrāk. Jāņem vērā, ka uzņēmuma mantojie siltumtīkli ir ieguldīti zemē daudzus gadus atpakaļ, kad pieejamie materiāli nebija tik energoefektīvi un tehnoloģiskie procesi arī atšķirās.

Diemžēl visus tīklus, kuru stāvokli nepieciešams uzlabot, finansiālu apsvērumu dēļ uzņēmums uzreiz nespēj nomainīt.

Kopumā AS "RĪGAS SILTUMS" siltumtīklu tehnisko

plānojot siltumtīklu remontdarbus, galvenais ir, lai šo darbu izpildes rezultātā tiktu paaugstināta centralizētās siltumapgādes drošība, samazināts atslēgumu ilgums, tiktu nodrošināta siltumtīklu darbība un samazināti siltumenerģijas zudumi pārvadē. Uzņēmumā rūpīgi izvērtē siltumtīklu tehnisko stāvokli, un remontdarbi tiek veikti tajos,


aprēķina temperatūru, cauruļvadu korozijas procesa intensitātes noteikšana, siltumtīklu

nepieciešamību izmantot efektīvas diagnostikas metodes. Viena no siltumtīklu tehniskā stāvokļa noteikšanas mūsdienīgu metodēm ir aerotermogrāfija, ar kuras palīdzību iespējams noteikt zemes virsmas temperatūras sadalījumu, pārveidojot objektu izstaroto infrasarkanā starojuma krāsu attēlā jeb termogrammā. Tas ļauj vizuāli vērot iespējamo siltuma zudumu palielinājumu vai siltumnesēja noplūdes atsevišķos siltumtīklu posmos.

Lai novērtētu siltumtīklu tehnisko stāvokli un veikto remontu darbu efektivitāti, AS "RĪGAS SILTUMS" veica visu Rīgas pilsētas siltumtīklu aerotermogrāfiju.

Kopumā šogad plānots rekonstruēt 11,75 km siltumtīklu, ieguldot AS "RĪGAS SILTUMS" peļņu un ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

RS

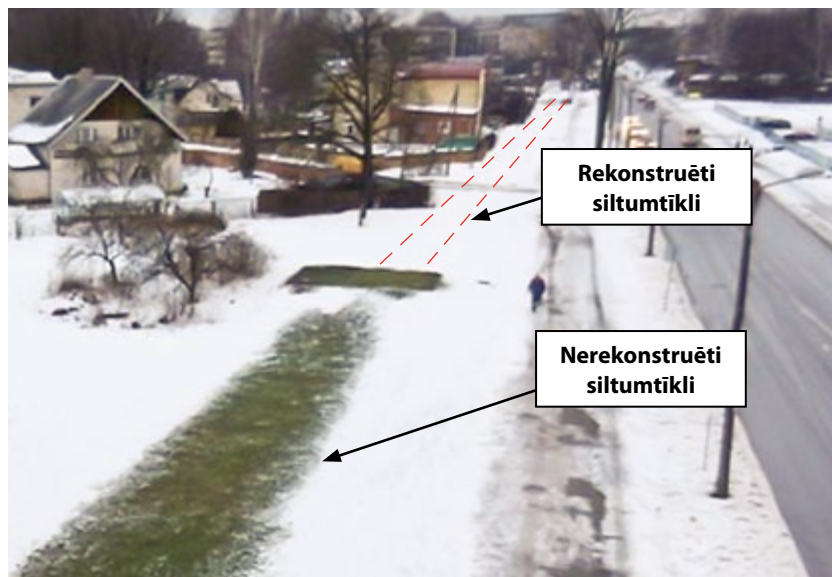

Siltumtīklu posms Valdeķu ielā



Lielākie plānotie siltumtīklu rekonstrukcijas darbi šogad ir paredzēti šādos posmos:

- no Rušonu ielas līdz Prūšu ielai un no Prūšu ielas līdz Maskavas ielai 291, rekonstruējot 614 metrus siltumtīklu, plānots piesaistīt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu;
- no Pērnavas ielas līdz A.Čaka ielai un no A. Čaka ielas līdz Alauksta ielai, rekonstruējot 362 metrus siltumtīklu, plānots piesaistīt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu;
- no Eksporta ielas 2A, gar Eksporta ielu līdz komunikāciju tunelim Republikas laukumā 3, rekonstruējot 201 metrus siltumtīklu;
- no dzelzceļa pārvada Krustbaznīcas ielā līdz Brīvības gatvei 354, rekonstruējot 402 metrus siltumtīklu;
- no Senču ielas 6 līdz Hospietāļu ielai 23, rekonstruējot 362 metrus siltumtīklu.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes palīdz atklāt bojājuma vietas un sagatavoties nākamajai apkures sezonai

Lai kvalitatīvi sagatavotos nākamajai apkures sezonai un savlaicīgi atklātu iespējamās bojājumu vietas siltumtīklos, ik gadu AS "RĪGAS SILTUMS" veic siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes.

Siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas vasarā, noteiktā Rīgas rajonā un dienā. Pārbaudes laikā no plkst. 8.00 līdz hidrauliskās pārbaudes beigām (orientējoši plkst. 20.00) visiem siltumenerģijas patērētājiem jābūt droši atslēgtiem no siltumtīkliem, tādējādi iedzīvotājiem noteiktā Rīgas rajonā nav pieejams karstais ūdens. Lai siltumtīklos radušos bojājumu gadījumā vidē neizplūstu karsts siltumnesējs (tehniskais ūdens),

pirms hidrauliskās pārbaudes tas tiek atdzesēts līdz + 45 grādiem, tāpēc daļai namu karstā ūdens temperatūra pakāpeniski pazeminās jau iepriekšējās dienas vakarā pēc plkst. 22.00.

Lielākā daļa namu karsto ūdeni saņem jau nākamās dienas vakarā, bet, ja atsevišķi siltumtīklu posmi pārbaudi neiztur, iespējami karstā ūdens piegādes pārtraukumi līdz bojājumu novēršanai.

Par plānoto siltumenerģijas padeves pārtraukšanu savlaicīgi ir informēti namu īpašnieki un apsaimniekotāji.

Hidrauliskās pārbaudes ir visefektīvākā metode, lai pārliecinātos par siltumtīklu drošību, tādējādi, samazinot

apkures sezonā iespējamo siltumtīklu defektu skaitu. To laikā katru siltumtīklu posmu izmēģina ar paaugstinātu spiedienu. Hidraulisko pārbaudu laikā tiek kontrolēts cauruļvadu, armatūras, savienojuma atloku un kompensatoru blīvums.

Pārbaudes laikā siltumtīkli ir paaugstinātas bīstamības objekti – siltumnesēja spiediens tajos sasniedz 16 bar.

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot par hidrauliskās pārbaudes laikā novērotajām ūdens noplūdēm siltumtīklos pa bezmaksas diennakts Klientu palīdzības dienesta tālruni 80000090.

RS

AS "RĪGAS SILTUMS" šovasar siltumtrašu hidrauliskās pārbaudes plāno 4.jūnijā, 26.jūnijā un 9.jūlijā.

4.jūnijā hidrauliskā pārbaude tiks veikta Daugavas kreisajā krastā siltumcentrālēs "Ziepiņekkalns" teritorijā.

26.jūnijā hidrauliskā pārbaude tiks veikta Daugavas kreisajā krastā siltumcentrālēs "Imanta" teritorijā.


9.jūlijā hidrauliskā pārbaude tiks veikta Daugavas labajā krastā.

Pārbaudu laikā siltumenerģijas lietotāji nesaņems karsto ūdeni. Pārbaudes laikā siltumtīkli ir paaugstinātas bīstamības objekti, jo siltumnesēja spiediens tajos pārsniedz 16 atmosfēras.

Siltumtīklu bojājumu atklāšana samazina avārijas situāciju risku apkures sezonas laikā, kad tās ir īpaši bīstamas, jo pie minus grādiem avārijas gadījumā, nepiegādājot siltumu, var aizsalt ēkas siltumapgādes sistēma.


RS

Kā veidojas siltuma cena?

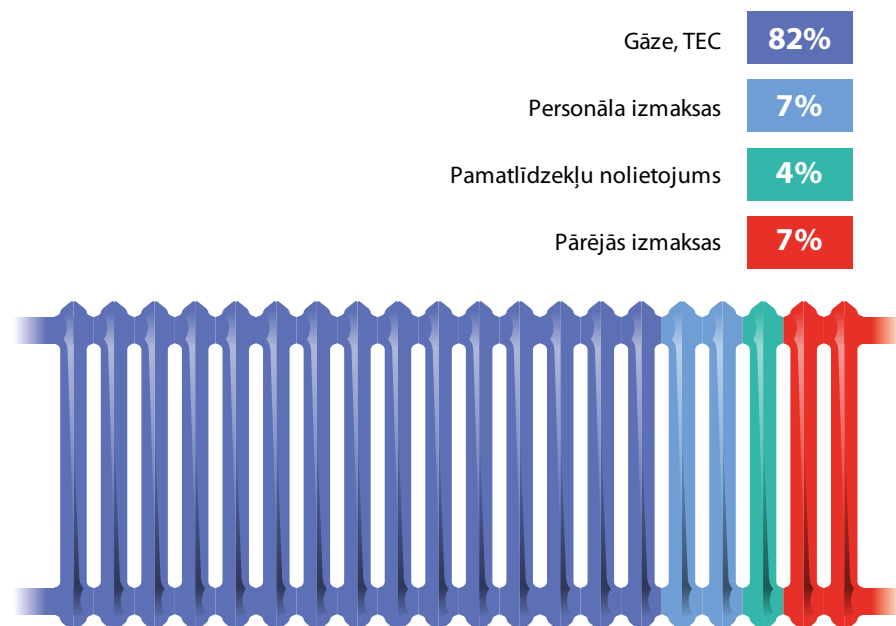

Apkures izmaksas ir zemākas līdz pat 50% mājās, kurās kompleksi veikti energoefektivitātes paaugstinoši pasākumi – norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu nomaiņa, iekšējo siltumapgādes sistēmas modernizācija ar individuālu sildķermeņu režīmu regulēšanu u.c. Lai mājoklī nodrošinātu komfortablu temperatūru un reizē arī efektīvi izmantotu siltumenerģiju, AS "RĪGAS SILTUMS" aicina māju īpašniekus un apsaimniekotājus plašāk izmantot automatizēto individuālo siltummezglu iespējas, kas ir izbūvēti gandrīz visos Rīgas namos.


Kopējo siltumenerģijas zudumu sadalījums ēkai:

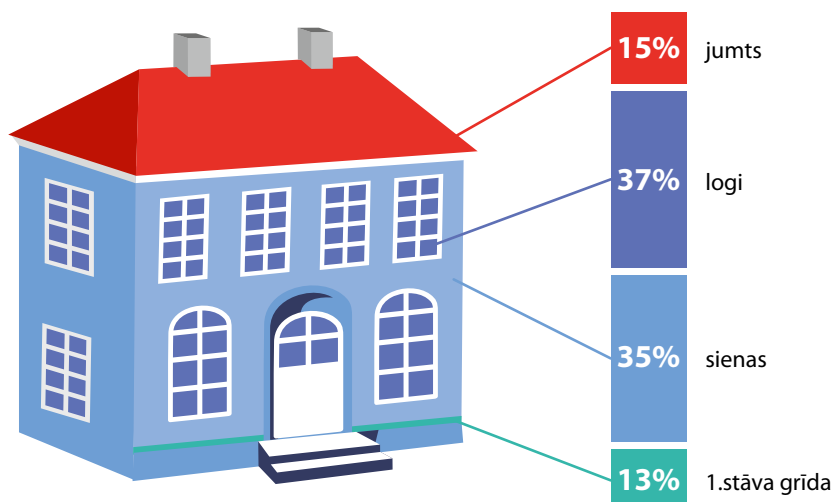


Siltumenerģijas cena mainās atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas

Dabasgāzes tirdzniecības cena (LVL/tūkst.nm³)	Spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ar akcīzes nodokli (bez PVN)	
	LVL/MWh	EUR/MWh
90	27,64	39,33
95	28,16	40,07
100	28,70	40,84
105	29,22	41,58
110	29,75	42,33
115	30,41	43,27
120	31,06	44,19
125	31,71	45,12
130	32,36	46,04
135	33,02	46,98
140	33,67	47,91
145	34,32	48,83
150	34,97	49,76
155	35,63	50,70
160	36,28	51,62
165	36,93	52,55
170	37,59	53,49
175	38,24	54,41
180	38,89	55,34
185	39,54	56,26
190	40,20	57,20
195	40,85	58,12
200	41,50	59,05
205	42,15	59,97
210	42,81	60,91
215	43,46	61,84
220	44,11	62,76
225	44,77	63,70
230	45,42	64,63
235	46,07	65,55
240	46,72	66,48
245	47,38	67,42
250	48,03	68,34
255	48,68	69,27
260	49,33	70,19
265	49,99	71,13
270	50,64	72,05
275	51,29	72,98
280	51,95	73,92

DABASGĀZES TIRDZniecības TARIFA UN SILTUMENERĢIJAS CENAS IZMAIŅU DINAMIKA, Ls/MWH BEZ PVN

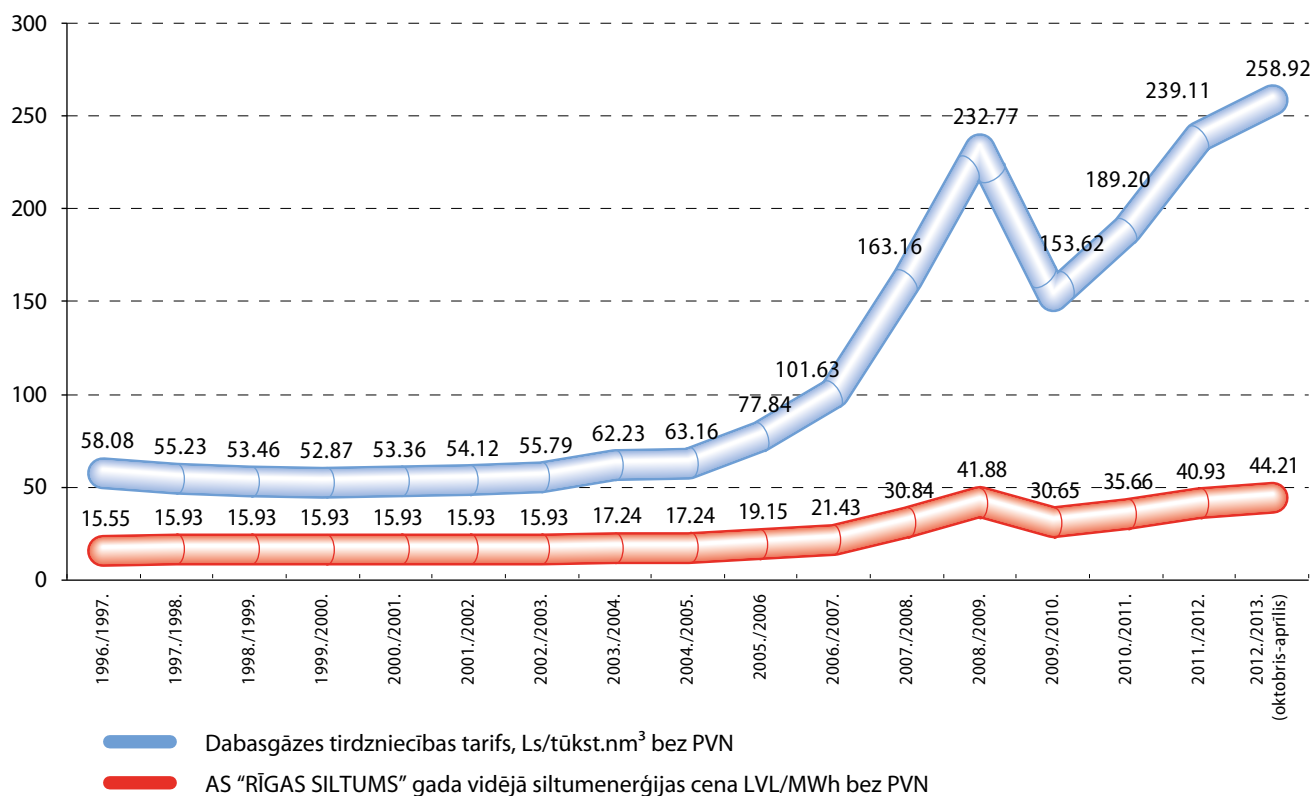

RĪGĀ ZEMĀKĀ SILTUMA CENA STARP BALTIJAS VALSTU GALVAPILSĒTĀM

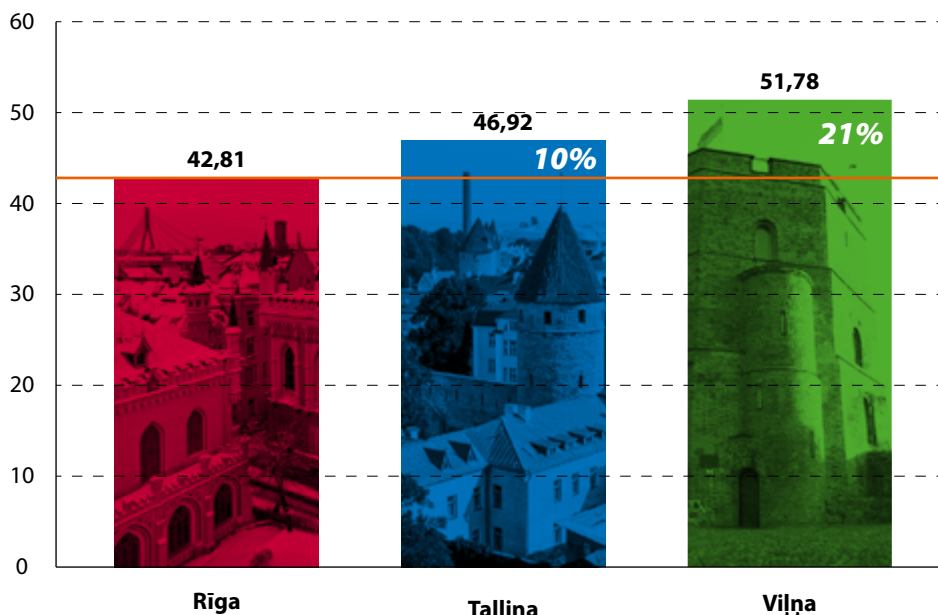

AS "RĪGAS SILTUMS" prognozējamais tarifs

Jūnijs
42,81 Ls/MWh

Jūlijs*
40,99 Ls/MWh

Augusts*
40,99 Ls/MWh

(bez PVN), pie dabaszgāzes tirdzniecības cenas 210 Ls/tūkst.nm³.

* Prognoze.

Siltuma cena 2013.gada jūnijā bez PVN, Ls/MWh

AS "RĪGAS SILTUMS" spēkā esošs siltumenerģijas tarifu tīkls atkarībā no dabaszgāzes tirdzniecības cenas ir apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un mainās atkarībā no dabaszgāzes tirdzniecības cenas. Tas ir viens visā Rīgā!

Darbs un attieksme siltumenerģētikas nozarē mainās, akcentēta kvalitāte!

Siltumapgādes nozarē pēdējos desmit gados ir notikušas ievērojamas tehnoloģiskās izmaiņas siltumenerģijas ražošanas un pārvades posmā. AS "RĪGAS SILTUMS" pielikusi ne mazums pūļu, lai nodrošinātu jaunāko tehnoloģiju ieviešanu Rīgā.

Modernizēti ir visi akciju sabiedrības siltuma avoti, neatkarīgi no to jaudas. Visas mazefektīvās katlumājas ir rekonstruētas, pieslēgtas pie centrālajiem siltumtīkliem vai pārbūvētas par moderniem siltumavotiem, kas darbojas automātiskā režīmā. Teju 100% no centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgto ēku ir apgādātas ar moderniem automātiskās regulēšanas siltummezgliem.

Šie un citi šeit neuzskaitītie modernizācijas pasākumi ir būtiski izmainījuši uzņēmumā strādājošo darbinieku pienākumu izpildes kvalitatīvos nosacījumus.

Ir pilnībā izzudusi profesija apkures krāšņu kurinātājs. Šodienas "kurinātājs" ir darbinieks ar atbilstošu siltumtehniko izglītību un pārzina arī procesu automātiskās vadības un informācijas tehnoloģiju jautājumus. Straujais uzņēmuma attīstības temps prasa no

Ražošanas modernizācija būtiski ir mainījusi arī uzņēmumā strādājošo kopējo darbinieku skaitu. Tā pamatražošanā un ēku iekšējo siltumapgādes

meņu darbiniekiem gan strādniekiem, gan speciālistiem, gan vadītājiem iegūt nepieciešamās zināšanas jauno tehnoloģiju pilnvērtīgai izmantošanai.



Personāla un darba algas daļas vadītājs Jānis Timpa

sistēmu apkalpē strādā 962 darbinieki, kas ir par 60% mazāk, ja salīdzina ar 1996.gada darbinieku skaitu, kad dibināja AS "RĪGAS SILTUMS". Pēdējos trijos gados darbinieku skaits nav būtiski mainījies un šobrīd esošais darbinieku skaits uzskatāms par optimālu uzņēmumam paredzēto funkciju izpildīšanai.

Straujie tehnoloģijas un tehnikas modernizācijas procesi prasa no katra uzņēmuma darbinieka papildus ieguldījumu savu zināšanu un prasmju

Viena no uzņēmuma personāla vadības tendencēm ir atbalsts darbiniekiem dažāda

kuri saistīti ar paaudžu maiņu – jaunu darbinieku iesaistīšanu ražošanā, akciju sabiedrība aktīvi sadarbojas ar visu izglītības līmeņu mācību iestādēm, kuras sagatavo darbiniekus siltumapgādes nozarei.

Ar Rīgas Tehnisko universitāti ir noslēgts sadarbības līgums par 10 studentu mācību prakses organizēšanu uzņēmumā. Šāda sadarbība ir izveidojusies arī ar profesionālās izglītības mācību iestādēm, ar Rīgas Celtniecības tehnikumu, Rīgas Tehnisko koledžu un ar Rīgas Būvniecības vidusskolu. Mācību prakses laikā studenti iepazīst uzņēmumu un arī uzņēmums var novērtēt savus potenciālos darbiniekus.

Pēdējo trīs gadu laikā pēc mācību pabeigšanas uzņēmumā dažādās profesijās sākuši strādāt 22 jaunieši, kuri mācību prakses

Ražošanas modernizācija būtiski ir mainījusi arī uzņēmumā strādājošo kopējo darbinieku skaitu. Tā pamatražošanā un ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpē strādā 962 darbinieki, kas ir par 60% mazāk, ja salīdzina ar 1996.gada darbinieku skaitu, kad dibināja AS "RĪGAS SILTUMS".

Šie un citi šeit neuzskaitītie modernizācijas pasākumi ir būtiski izmainījuši uzņēmumā strādājošo darbinieku pienākumu izpildes kvalitatīvos nosacījumus.

darbiniekiem papildus ieguldījumu savas kompetences pilnveidošanā.

pilnveidošanā. Akciju sabiedrībā ir ieviesta darbinieku apmācību sistēma, kas palīdz visu li-

veida formālās un neformālās izglītības un profesionālās pilnveides mācību programmu apguvē. Profesionāli sagatavots personāls, kas motivēts sevi pilnveidot, ir katra uzņēmuma nenovērtējama vērtība.

Lai nodrošinātu pēc iespējas labāk sagatavotu jaunu darbinieku pieņemšanu darbā un samazinātu siltumenerģijas ražošanas un piegādes kvalitātes nodrošināšanas riskus,

laiku strādāja AS "RĪGAS SILTUMS". Darba līgums šiem jauniešiem nozīmē ne tikai darba uzsākšanu uzņēmumā, tā ir arī jauna profesionālās pilnveides cikla uzsākšana karjeras tālākai attīstībai. Darbs enerģētikas nozarē ir stabils un pieliktās pūles savas profesionalitātes pilnveidošanā samērā īsā laikā var pozitīvi atspoguļoties karjeras izaugsmē.

AS "RĪGAS SILTUMS" iekļūst TOP 20 pievilcīgāko darba devēju vidū Latvijā!

Šajā pavasarī AS "RĪGAS SILTUMS" saņēma atzinības rakstu, kļūstot par vienu no TOP 20 pievilcīgākajiem darba devējiem Latvijā strādājošo vidū.

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes locekle Birute Krūze:

"Mūsu uzņēmums saviem darbiniekiem piedāvā darbu stabilā uzņēmumā. Vidē, kur zināšanas un iniciatīva ir atbalstīta.

Mēs ejam kopsolī ar laiku – jaunākās tehnoloģijas, inovatīvi risinājumi, tas ir saistoši,

ne tikai šeit jau strādājošajiem, bet arī jaunajiem censoņiem no augstskolām, kas regulāri iziet prakses akciju sabiedrībā. Mums ir svarīgi piesaistīt aizvien jaunus, gudrus un zinātkārus speciālistus, tāpēc šī atzinība kalpo kā apliecinājums, ka esam uz pareizā ceļa."

AS "RĪGAS SILTUMS" ieguva 19.vietu strādājošo vidū starp piecdesmit pievilcīgākajiem darba devējiem Latvijā.

Pētījumu veica pētījumu aģentūra "TNS Latvia", aptaujā iekļaujot 50 lielākos uzņēmumu

mus pēc darbinieku skaita un apgrozījuma no dažādām nozarēm, kā arī tos uzņēmumus, kurus spontāni nosauca paši pētījuma dalībnieki kā pievilcīgākos darba devējus.

Tā ietvaros tika aptaujāti strādājošie un topošo speciālisti, identificējot pievilcīgāko darba devēju topu, kā arī noskaidrojot darba devēju izvēles kritērijus un studentu ekspektācijas attiecībā uz darba devējiem.

Kā uzsver "TNS Latvia" persona pētījumu eksperte Signe Kaņējeva, uzņēmumi, kuri atzīti kā pievilcīgākie, ir spējuši Latvijas "darba tirgu" pārliecināt, ka tie salīdzinoši ar citiem uzņēmumiem ir teicama vieta, kur strādāt.

RS



AS "RĪGAS SILTUMS" valdes locekle Birute Krūze (no labās) un TNS Latvia klientu atbalsta vadītāja Natalja Kovaļova

Pētījumu aģentūra TNS 2012.gada novembrī veica regulāro strādājošo ekspektāciju un pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu Latvijā, aptaujājot 446 strādājošos un 650 vadošo Latvijas augstskolu tiesību, ekonomikas un vadības, informācijas tehnoloģiju, dabas un tehnisko zinātņu pēdējo kursu studentus. Pētījuma rezultāti ir reprezentatīvi strādājošo un studentu mērķa grupām. Strādājošo vidū pētījums tika veikts ar telefoninterviju palīdzību, bet studentu vidū – tiešsaistes režīmā.

Vairāk nekā 70 jauniešu izzināja siltumenerģētikas inženiera profesiju klātienē

AS "RĪGAS SILTUMS" jau ceturto gadu piedalās NVO "Jauniešu konsultācijas" organizētajā projektā "Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos". Uzņēmumu apmeklēja 76 jauniešu, kas ir lielākais interesentu skaits pēdējos gados.

AS "RĪGAS SILTUMS" valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis: "Mēs cenšamies uzlabot inženiera profesijas prestižu un paaugstināt tās nozīmīgumu mūsdienu sabiedrībā, parādot, ka inovatīvas tehnoloģijas un radoša pieeja tiek realizēta arī siltumenerģētikas jomā. Pricējās, ka jauniešiem ir liela interese par nozari, kura ir svarīga un nozīmīga tautsaimniecībā. Domāju,



Jaunieši siltumcentrālē "Imanta"

ka iepazīstinot jauniešus ar šo profesiju, mēs radīsim interesi to apgūt un veicināsim jaunu speciālistu ienākšanu nozarē."

Atvērto durvju nedēļas ietvaros notika vairākas orga-

nizētas ekskursijas, kuru laikā jauniešiem bija iespēja iepazīties ar AS "RĪGAS SILTUMS" darbu klātienē, apmeklējot modernizēto siltumcentrāli "Imanta", kā arī ieskatīties sil-

tumenerģētikas inženiera darbu ikdienā, tiekoties ar speciālistiem un potenciālo darba devēju.


Katrā gadu AS "RĪGAS SILTUMS" piedāvā mācību prakses vietas Celtniecības koledžās, Rīgas būvniecības vidusskolas, RTU siltumenerģētikas un RTU siltums, gāze un ūdens tehnoloģijas nozares studentiem. Mācību praksi AS "RĪGAS SILTUMS" iziet arī citu mācību iestāžu audzēkņi, kuri apgūst ar siltum-

tehnikas nozari saistītas profesijas.

Ik gadu AS "RĪGAS SILTUMS" atvērto durvju un citā laikā apmeklē vairāk nekā 200 jauniešu.

RS

Kam pieder mājas inženierkomunikācijas?

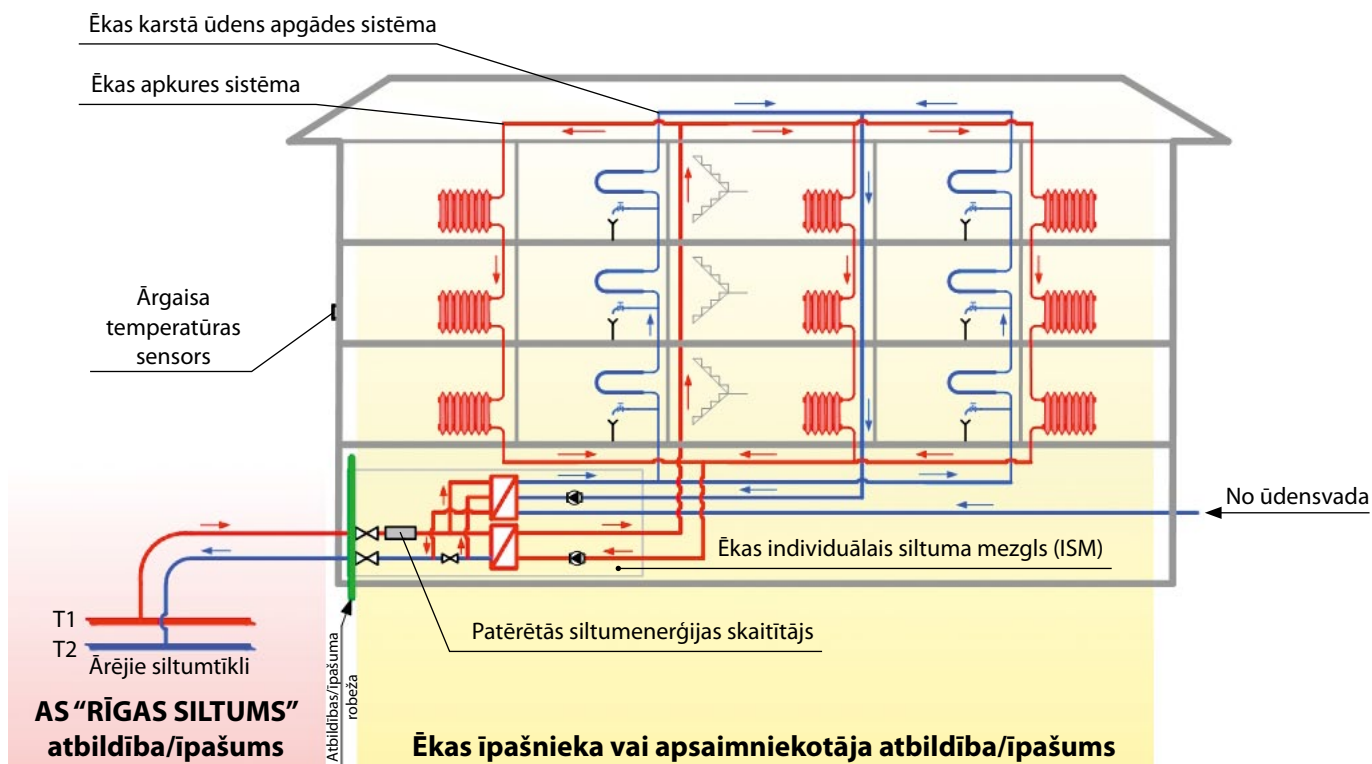

Kā izvairīties no legionellas baktērijām?

■ Legionellas īpaši vairojas pie 20°C – 40°C temperatūras ūdens tvertnēs, cauruļvados ar nelielu ūdens plūsmu vai stāvošā ūdenī (piemēram, dzīvokļos, kur reti tiek izmantoti krāni vai dušas), cauruļvadu, dušu, krānu vai tvertnu virsmu organiskajā aplikumā, nosēdumos, mazgāšanas iekārtu un aizbāžņu gumijās, elektriskajos ūdens sildītājos.

■ Ēkās kuru karstā ūdens sistēmas pēc projekta aprīkotas ar akumulējošām tvertnēm, ēkas īpašniekam jānodrošina karstā ūdens periodiska uzsildīšana virs 55°C, aktivizējot pretbakteriālo aizsardzību ar karstā ūdens automātiskā regulatora attiecīgajiem iestatījumiem.

■ Svarīgi regulāri dušu galviņas iztīrīt vai attīrīt no organiskā un neorganiskā aplikuma, kā arī dezinficēt tās, izmantojot

dezinfekcijas līdzekļus vai ieliekot verdošā ūdenī.

■ Vismaz reizi nedēļā dažas minūtes jātecina reti lietotajam ūdens krāni un dušas. Tas jā dara arī ikreiz pirms ūdens lietoša-

nas pēc ilgstošas prombūtnes. Laiku pa laikam nepieciešams skalot reti lietotamus krānus.

■ Lielākā Rīgas ēku daļa tiek apgādāta ar dzeramo ūdeni no Daugavas, būtu vēlams izvērtēt

iespēju nodrošināt attiecīgu pretbakteriālo aukstā ūdens apstrādi pret legionelozes baktēriju iekļūšanas varbūtību aukstā ūdens cauruļvados, kas savukārt izslēgs iespēju legionelozes perēkļu veidošanos ēku cauruļvados un iedzīvotāju inficēšanas risku.

■ Ēku īpašniekiem (apsaimniekotājiem) būtu vēlams regulāri veikt dzeramā ūdens monitoringu atbilstoši 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība".

■ Ēkās uzstādītie siltummezgli var nodrošināt diennakts režīmā karstā ūdens uzsildīšanu līdz 55°C izejā no karstā ūdens siltummaiņa, ēku pārvaldnieku (apsaimniekotāju) atbildība ir noteikt atbilstošus karstā ūdens režīmus.





AS "RĪGAS SILTUMS" darbinieki ziedo pārtikas pakas trūcīgām ģimenēm

AS "RĪGAS SILTUMS" arodbiedrība kopā ar uzņēmuma darbiniekiem ik gadu izvēlas vienu no atbalsta projektiem, kura realizācijā iesaistās pēc brīvprātības principa.

Šogad AS "RĪGAS SILTUMS" darbinieki iesaistījās biedrības Latvijas Samāriešu apvienība vadītajā pārtikas programmā "Paēdušai Latvijai", lai pārtikas paku veidā sniegtu atbalstu Latvijas ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem, kuriem atteikta cita veida palīdzība vai slikto finansiālo apstākļu dēļ nav iespējams pabarot savu ģimeni.

Pārtikas kaste pa AS "RĪGAS SILTUMS" struktūrvienībām ceļoja 6 nedēļas, kopumā sniedzot atbalstu 64 trūcīgām nonākušajām ģimenēm. Uzņēmuma struktūrvienības savā starpā sacentās, kura savāks vairāk pārtiku. Godpilno 1.vietu iegūst uzņēmuma centrālais birojs Cēsu ielā 3a ar 33 glābējpakām, 2.vietā – struktūrvienība Kandavas ielā 16 ar 24 pārtikas pakām, bet 3.vietu – Pildas ielā 10 ar 10 glābējpakām.

Paldies visam AS "RĪGAS SILTUMS" kolektīvam par sirds darbu "Paēdušai Latvijai" labā.

RS

Komunikācija ar rīdziniekiem

Lai uzlabotu komunikāciju ar rīdziniekiem un veicinātu efektīvu informācijas apmaiņu AS "RĪGAS SILTUMS" aicina klientus izmantot šādas saziņas iespējas:

■ Rīgas Klientu centrs Brīvības ielā 49/53, Rīga

AS "RĪGAS SILTUMS" struktūrvienība Rīgas Klientu centrā darbojas kopš centra izveidošanas. Rīgas Klientu centrā vienviet var izmantot šādu piecu uzņēmumu piedāvātos pakalpojumus:

- Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs;
- Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme";
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas namu pārvaldnieks";
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens";
- Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS".

AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgas Klientu centrā iedzīvotājiem sniedz šādus pakalpojumus:

- Sniedz konsultācijas AS "RĪGAS SILTUMS" klientiem par siltumapgādes jautājumiem Rīgas pilsētā.
- Pieņem klientu iesniegumus par jautājumiem, kas saistīti ar siltumenerģijas nodrošināšanu ēkām, kuras pieslēgtas siltumapgādes tīkliem. Un arī par karstā ūdens nodrošināšanu ēkās, kuru iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpo AS "RĪGAS SILTUMS".
- Pieņem klientu iesniegumus tehnisko noteikumu saņemšanai siltumtehniko iekārtu rekonstrukcijas darbu veikšanai.
- Sniedz informāciju par norēķiniem par ēkās patērēto siltumenerģiju šīs ēkas dzīvokļu īpašniekiem.


■ Rīdzinieki savu viedokli, pretenzijas vai ieteikumus var sniegt arī pa Klientu palīdzības dienesta bezmaksas diennakts tālruni 80000090!

■ Aicinām sazināties arī tiešsaistes formā, izmantojot AS "RĪGAS SILTUMS" interneta mājaslapu www.rs.lv sadaļu **Kontakti – kontaktformu** vai e-pastu siltums@rs.lv.

RS

Rīgas Klientu centra darba laiks:

P.	8 ⁰⁰ līdz 19 ⁰⁰
O.	8 ⁰⁰ līdz 19 ⁰⁰
T.	8 ⁰⁰ līdz 19 ⁰⁰
C.	8 ⁰⁰ līdz 19 ⁰⁰
P.	8 ⁰⁰ līdz 19 ⁰⁰
S.	10 ⁰⁰ līdz 15 ⁰⁰
Sv.	brīvdiena

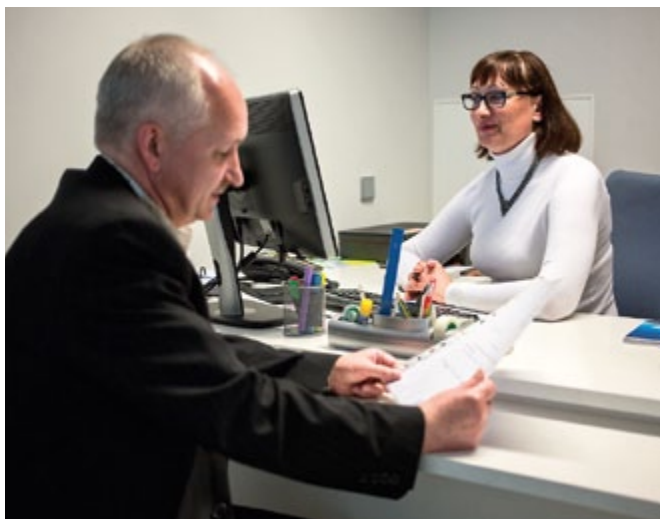

Apmeklētāju pieņemšana Rīgas klientu centrā

Ja arī Tev ir idejas un ieteikumi kā pilnveidot AS "RĪGAS SILTUMS" avīzes saturu, raksti mums uz e-pastu: siltums@rs.lv